


2X-F-serie Korte bedieningshandleiding


Als u de zoemer hoort

Bepaal de oorzaak als de zoemer klinkt

Als de zoemer klinkt en de indicatie-LED Alarm knippert of brandt continu, is er sprake van een brandalarm.

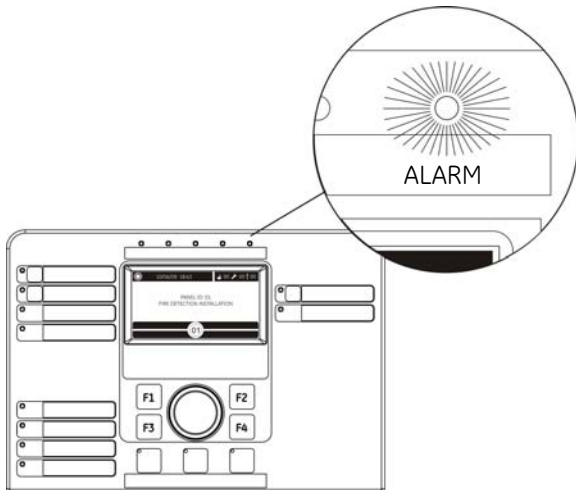

Als de zoemer klinkt en de indicatie-LED Fout continu brandt, is er sprake van een fout.

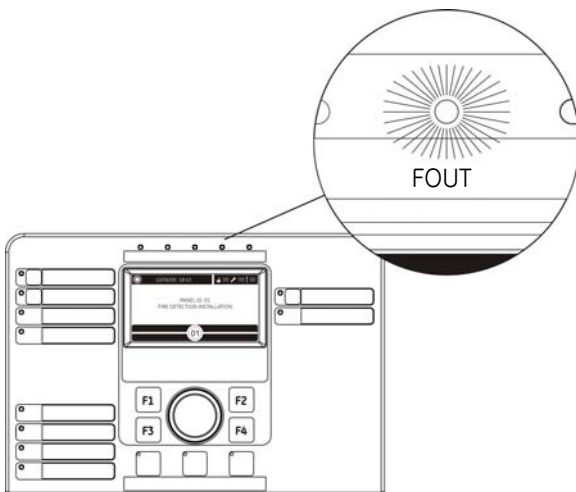


WAARSCHUWING: Afhankelijk van de configuratie van het brandalarm kan de zoemer het eerste teken van een brandalarm zijn.

Als het brandalarm afgaat

1. Bepaal de locatie van de brand

Controleer de locatie van de brand. Informatie voor de eerste en laatste groep die een alarm rapporteren wordt weergegeven in het LCD-berichtgebied.

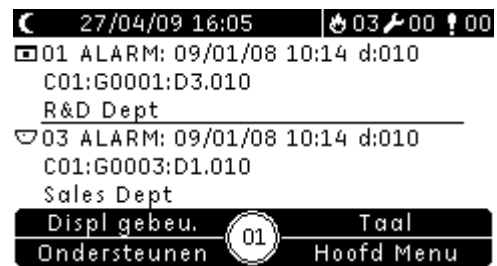

Details over de alarmlocatie worden als volgt aangegeven:

LCD	Omschrijving	Voorbeeld
d	Aantal melders in alarm	d:010
C	Centrale ID	C01
G	Groep	G0001
D	Lus en melder	D3.010

In dit voorbeeld, C01:G0001:D3.010, is een alarm geactiveerd door melder 010 in lus 3 van groep 1 op centrale 01 (tien melders zijn in alarm in de overeenkomende groep).

2. Bepaal de bron van het brandalarm

Indien de indicatie-LED Alarm knippert en het detectorpictogram wordt weergegeven op de LCD, heeft het systeem een detectoralarm gesignaleerd.

Indien de indicatie-LED Alarm LED continu brandt en het pictogram van de handbrandmelder wordt weergegeven op de LCD, heeft het systeem een handbrandmelder alarm gesignaleerd.

In de onderstaande tabel worden de LCD-pictogrammen voor elk type alarm weergegeven.

	Detector alarm
	Handbrandmelder alarm



3. Verifieer het brandalarm

Controleer indien nodig de locatie van het brandalarm om na te gaan of het om een echt alarm gaat.

Afhankelijk van de configuratie van uw brandalarm hebt u maximaal tien minuten om het alarm te onderzoeken voordat de signaalgevers en andere alarmmelders worden geactiveerd.


4. Activeer de signaalgevers

Als het brandalarm is geverifieerd, voer dan een van de volgende handelingen uit om de signaalgevers en andere alarmmelders onmiddellijk te activeren:

Breek het glas van de dichtstbijzijnde handbrandmelder.

— of —

Druk op de knop Signalering aan/uit op de centrale.

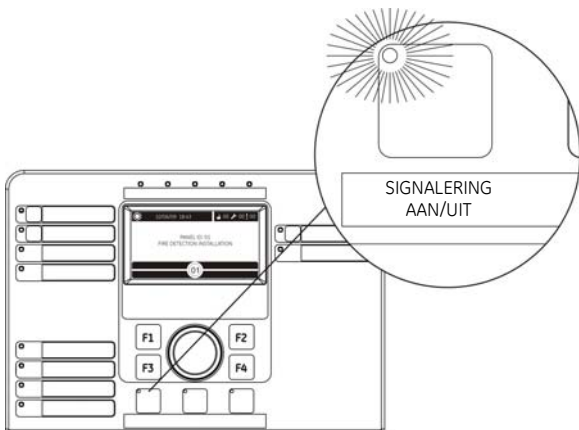

5. Verlaat de locatie


Verlaat de locatie nadat het brandalarm is bevestigd en geactiveerd en volg de ontruimingsprocedure van uw onderneming.

In het geval van een fout

WAARSCHUWING: Stop nooit de zoemer zonder eerst de oorzaak van het waarschuwingssignaal te hebben onderzocht.

1. Stop de zoemer

Druk op Stop zoemer om de zoemer uit te schakelen.

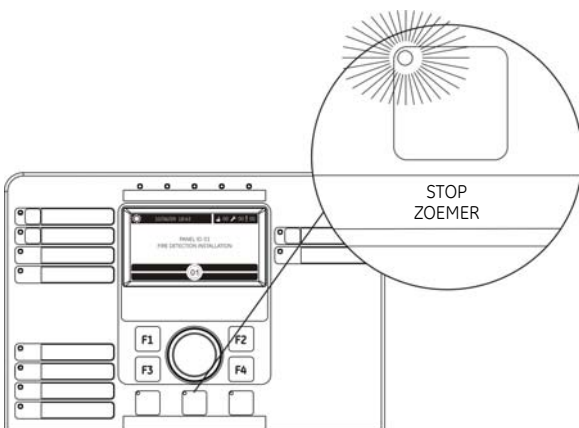

De indicatie-LED Stop zoemer gaat branden en de zoemer stopt. Nieuwe alarmen of fouten kunnen de zoemer opnieuw inschakelen.

Extra informatie over de fout is beschikbaar door op F1 (Displ gebeu.) te drukken.

2. Neem contact op met uw onderhoudsbedrijf

Neem onmiddellijk contact op met uw onderhoudsbedrijf om de fout te onderzoeken en te verhelpen.

Overige opties

Actuele gebeurtenisinformatie weergeven

Als u de actuele gebeurtenissen wilt weergeven, drukt u op F1 (Displ gebeu.) en selecteert u het gebeurtenistype dat u wilt weergeven. De beschikbare gebeurtenisinformatie in dit gebruikersniveau wordt hieronder getoond.

Gebeurtenistype	Beschrijving
Alarm	Selecteer deze optie om alle actuele brandalarmen weer te geven
Fouten	Selecteer deze optie om alle actuele fouten weer te geven
Conditie	Selecteer deze optie om alle actuele condities weer te geven (bijvoorbeeld, testen en uitschakelingen in het brandmeldsysteem)

Ondersteuningsinformatie weergeven

Als u ondersteuningsinformatie wilt weergeven die door uw installatie- of onderhoudsbedrijf is geconfigureerd, drukt u op F3 (Ondersteunen). Uw installatie- of onderhoudsbedrijf kan verschillende berichten configureren die tijdens alarm- of niet-alarmsituaties worden weergegeven.

Opmerking: Deze informatie is alleen beschikbaar als uw installatie- of onderhoudsbedrijf informatie heeft toegevoegd aan de configuratie van het brandmeldsysteem.

Meer informatie

Dit document bevat standaardinstructies over het bedienen van de centrale die moeten worden gevolgd als er een brandalarm afgaat of een fout optreedt. Raadpleeg de uitgebreide bedieningshandleiding voor verdere informatie over de bediening.

Onderhoudsinformatie

Controleer en test het brandalarm en houd u daarbij aan alle van toepassing zijnde eisen en regelgevingen.

Contactgegevens voor service

Naam: _____
Adres: _____
Telefoon: _____